


配水管詳細図 S = Free

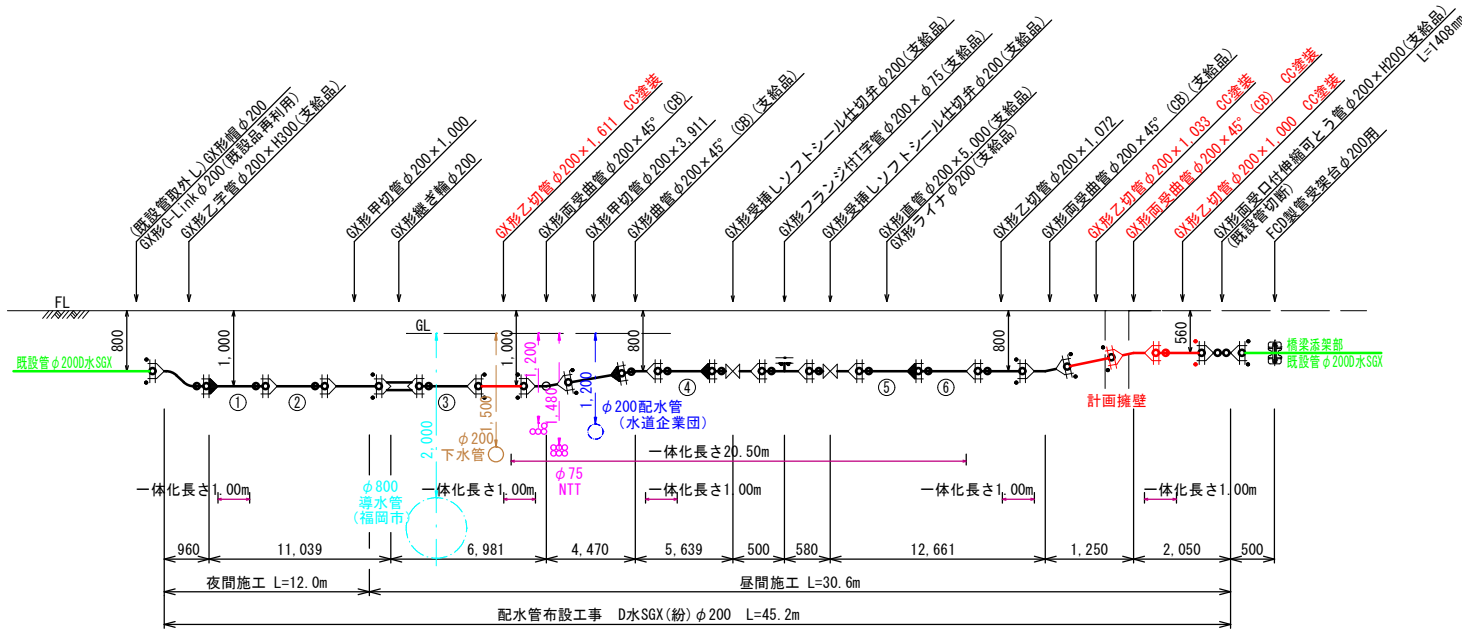

| 切管調整表 D水SGX(紛)φ200×5,000 |       |        |         |       |     |     |
|--------------------------|-------|--------|---------|-------|-----|-----|
| 番号                       | 甲切管   | 乙切管①   | 乙切管②    | 乙切管③  | 残 管 | 切 断 |
| ( 1 )                    | 1,000 | 1,611  | 1,033   | 1,000 | 356 | 4   |
| ( 2 )                    | 3,911 | 1,072  |         |       | 17  | 2   |
| 計                        | 4,911 | 2,683  | 1,033   | 1,000 | 373 | 6   |
|                          | 直 管   | N= 6 本 | -支給 1 本 | = 5 本 |     |     |
|                          | 必要本数  | 直管 6 本 | +切管 2 本 | = 8 本 |     |     |

※朱書きはC C 塗装を行う。塗装色は別途打ち合わせによる。

凡 例

—●—

ライン


—●—

G-Link

A-Y=39


添架部支持金具詳細図 S=1:10

タイプ① FCD製管受台φ200  
材質：ダクタイル鋳鉄製 数量：1ヶ所 (10.9kg/ヶ所)  
ケミカルアンカー M16  
ボルト・ナット・ワッシャー SUS304



FCD製管受架台取付詳細図 S=1:50

タイプ① FCD製管受台φ200用-1ヶ所



| 設 計 図 |                                     |      |       |
|-------|-------------------------------------|------|-------|
| 工事名   | 国道385号線道路改良工事に伴う<br>配水管布設工事(別所第4工区) |      |       |
| 図面名   | 配水管詳細図、添架部支持金具詳細図<br>FCD製管受架台取付詳細図  |      |       |
| 作成年月日 | 令和 4 年 5 月                          |      |       |
| 縮 尺   | 図 示                                 | 図面番号 | 4 / 6 |
| 会社名   |                                     |      |       |
| 事業者名  | 春日那珂川水道企業団 施設課                      |      |       |