本設配水管詳細図　S=Free

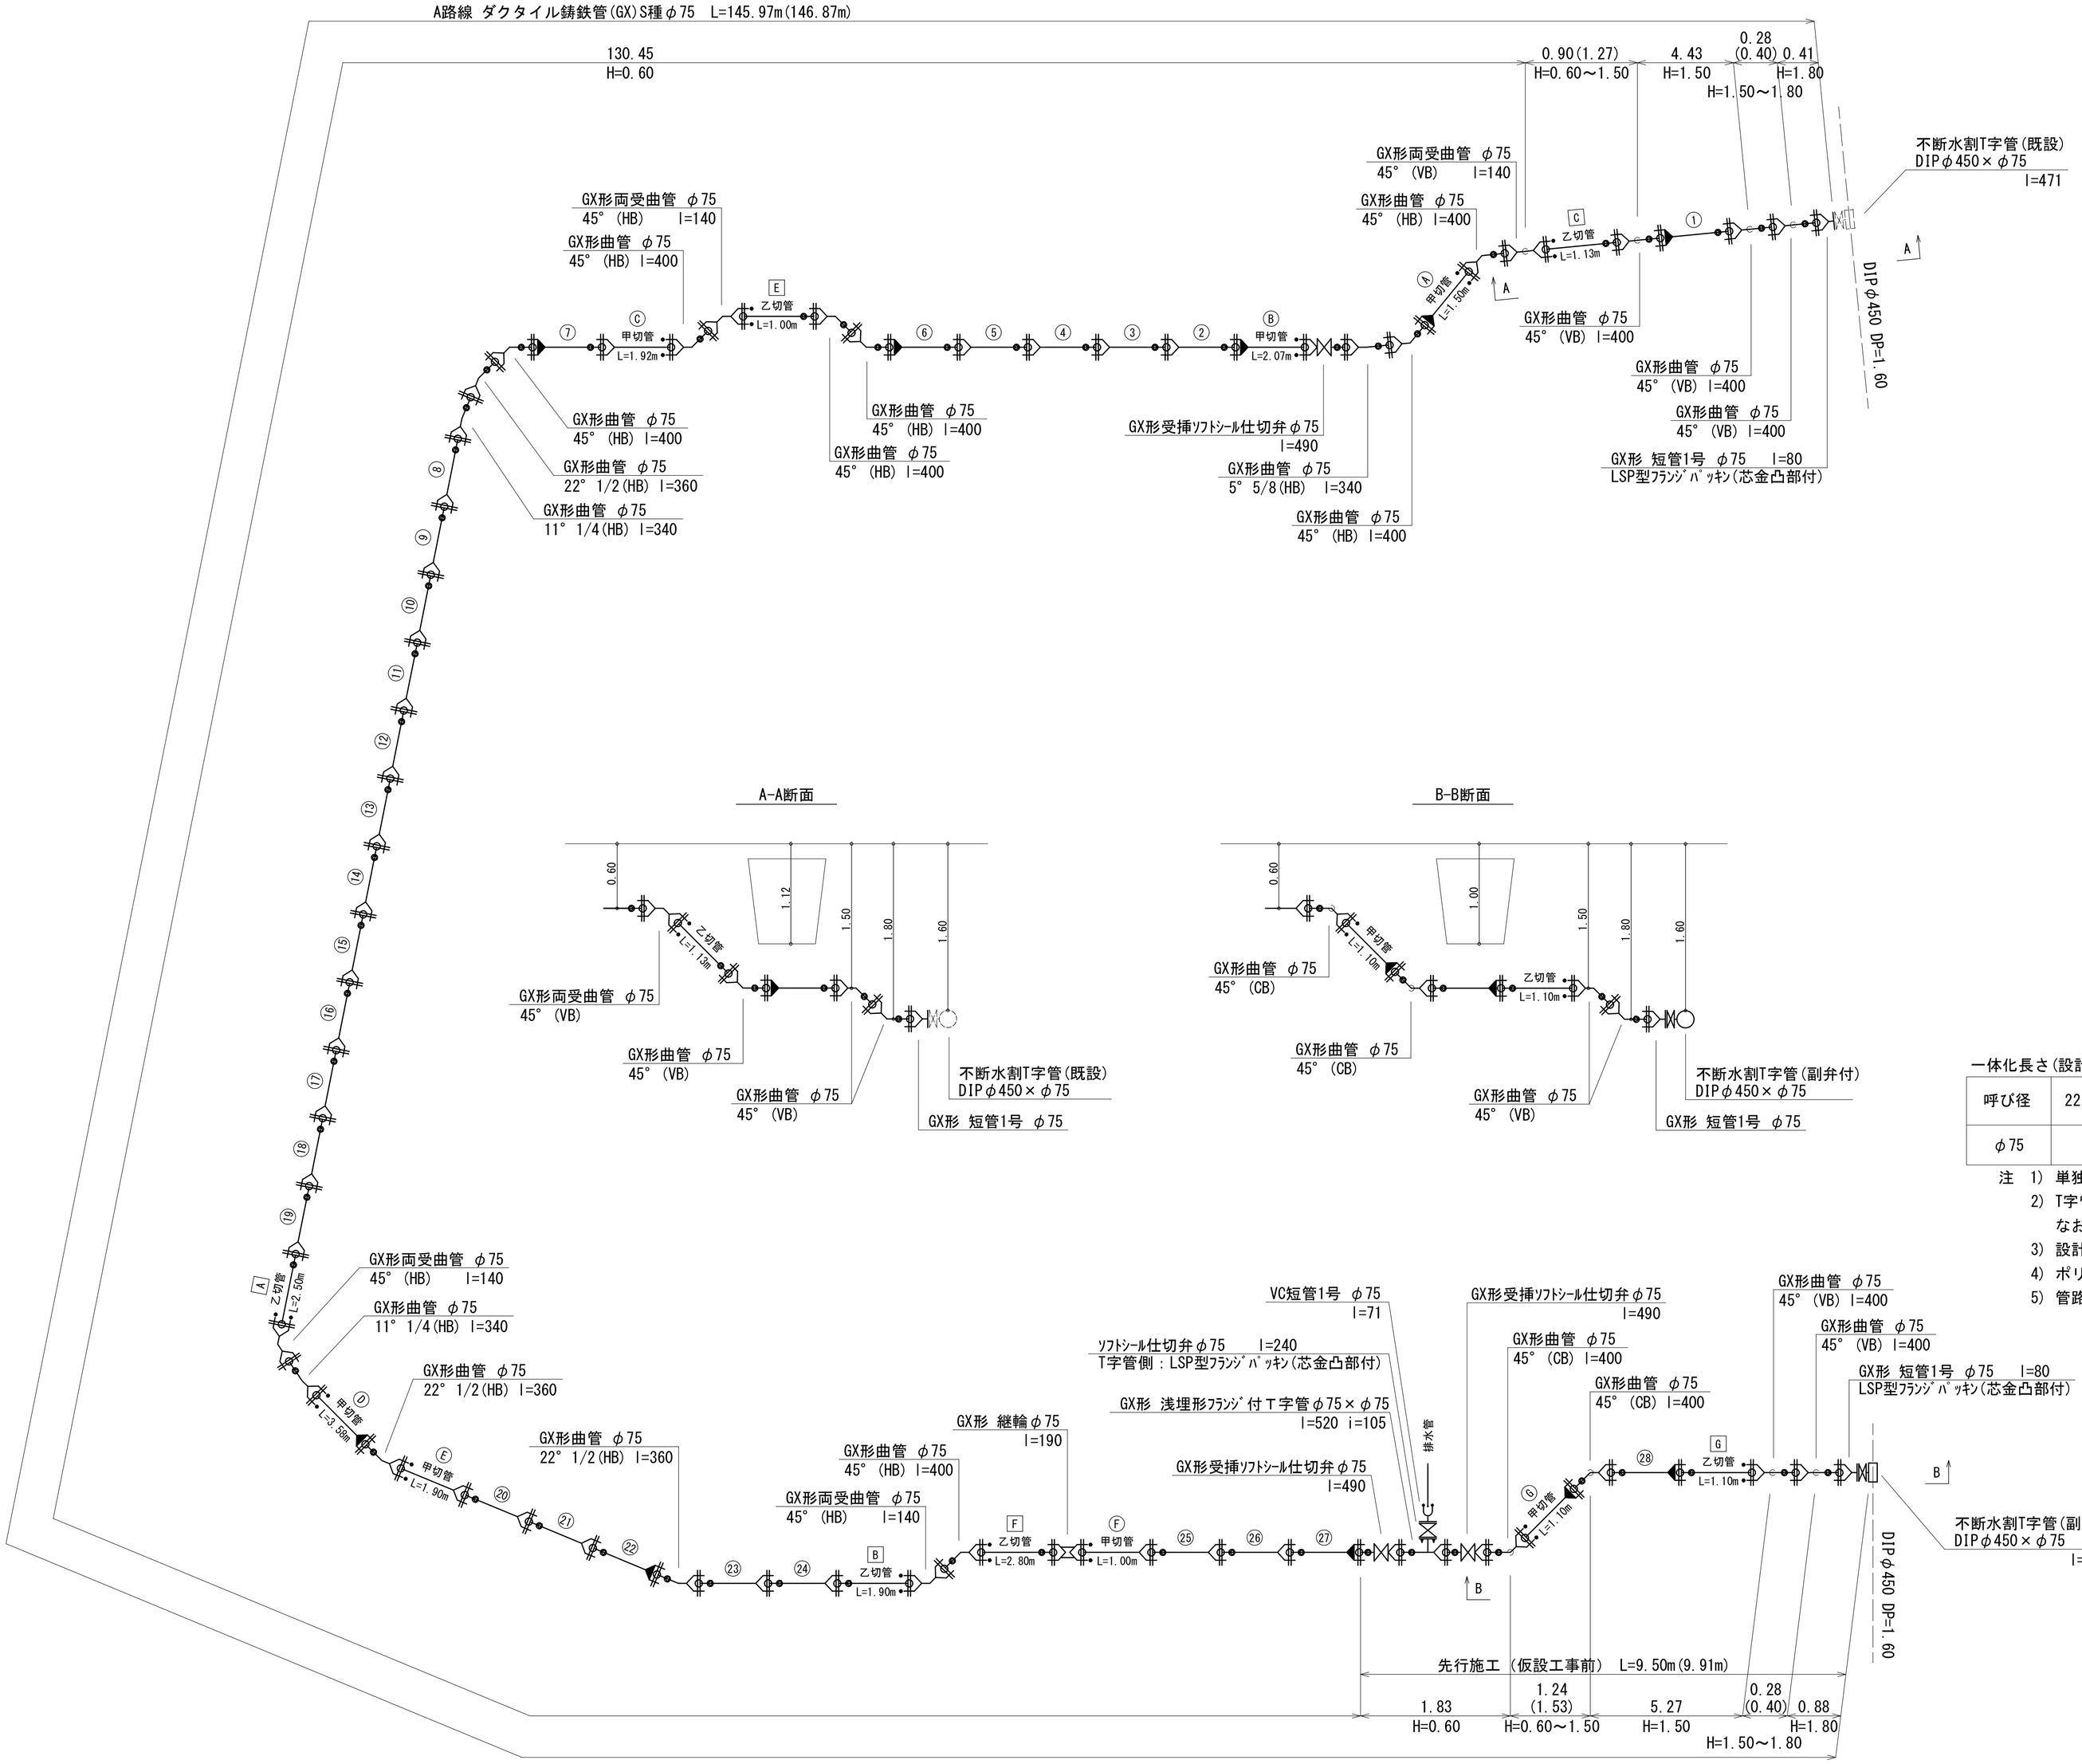

排水管
（仮設前の先行施工）

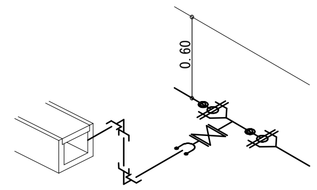

排水管 HIVPφ75

名　称	数 量
HIVP直管 φ75	1.0 m
HIエルボ φ75	2 個

一体化長さ（設計水圧0.75Mpa）　単位：m

呼び径	22.5° 以下	22.5° を超え 45° 以下	45° を超え 90° 以下	T字管部	仕切弁部
φ75	1.0	1.0	1.0	1.0	7.5

注　1) 単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。
2) T字管部は枝管側呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも１ｍとする。
3) 設計水圧は、静水圧と水撃圧を加えたものとする。
4) ポリエチレンスリーブ有りの場合の一体化長さである。
5) 管路土被りは0.6mとする。

注　記
・ 管布設に先立ち、既設管の位置及び口径と布設位置の障害物(既存埋設管)の有無について調査すること。
・ 管割寸法及び異形管の配管は、現場の状況により適切に変更する事。
・（ ）内延長は配管延長を示す。

設　計　図			
工事名	下白水北5丁目配水管布設工事		
図面名	本設配水管詳細図		
作成年月	令和　６年　９月		
縮　尺	Free	図面番号	6/13
会社名			
事業者名	春日那珂川水道企業団 施設課		