





土留標準断面図

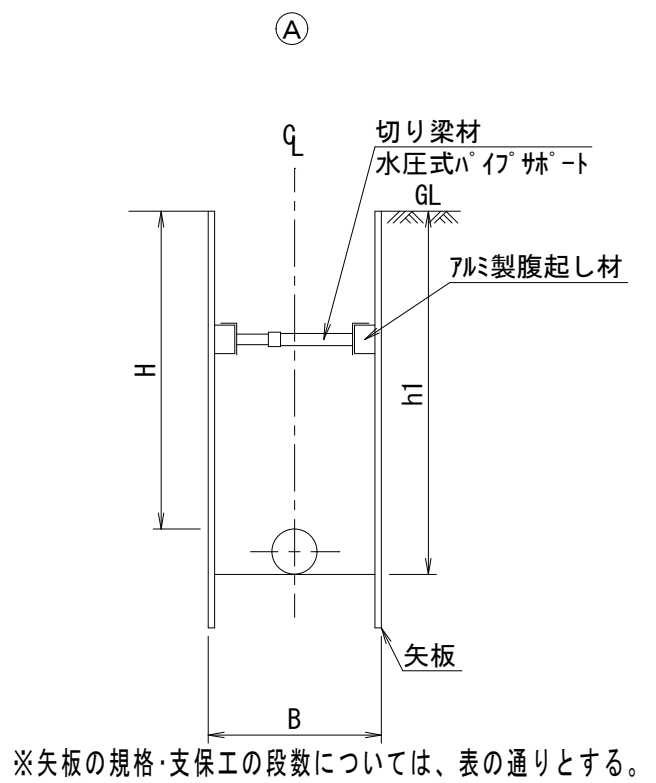

※矢板の規格・支保工の段数については、表の通りとする。


| 布設<br>口径 | 撤去<br>口径 | 断面 | 舗装   |     | 掘削<br>方法 |      |      |      | 矢板           |    | 摘 要             |
|----------|----------|----|------|-----|----------|------|------|------|--------------|----|-----------------|
|          |          |    | 種 別  | 取壊し |          | H    | h1   | B    | 規 格          | 支保 |                 |
| φ 200    |          | Ⓐ  | As=A | 機械  | 機械       | 1.38 | 1.60 | 0.90 | 軽量鋼矢板 H=2.0m | 1段 | (4)<br>国道（歩道）As |
|          |          |    |      |     |          |      |      |      |              |    |                 |

舗装復旧図

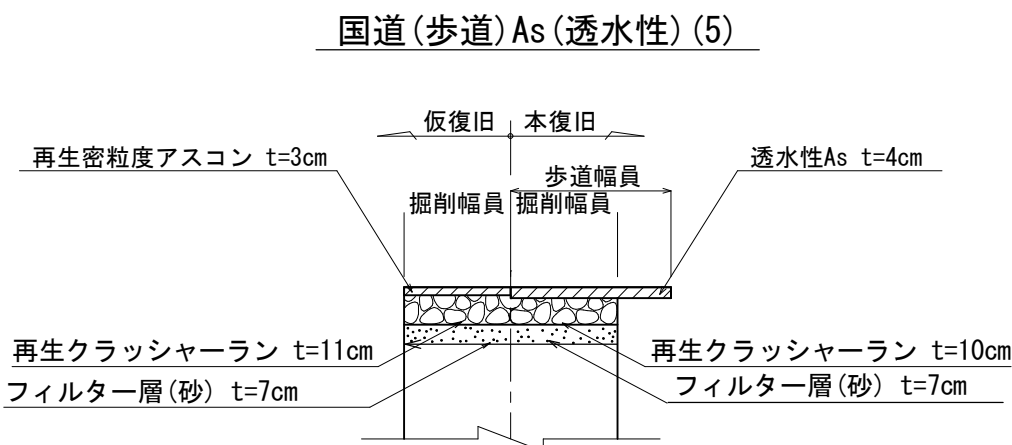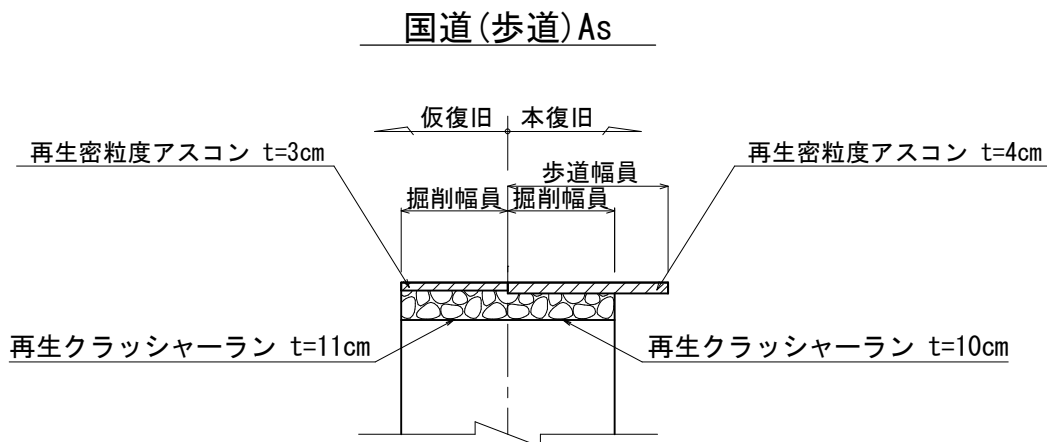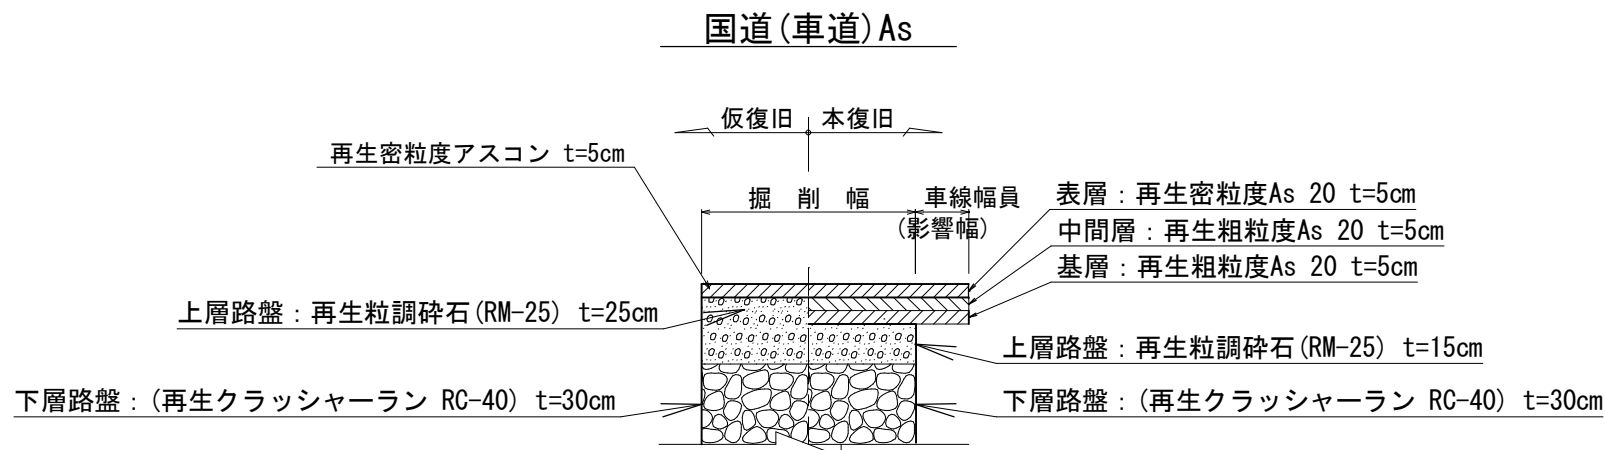

弁室標準図

仕切弁室  
φ 200 DP=1.00m

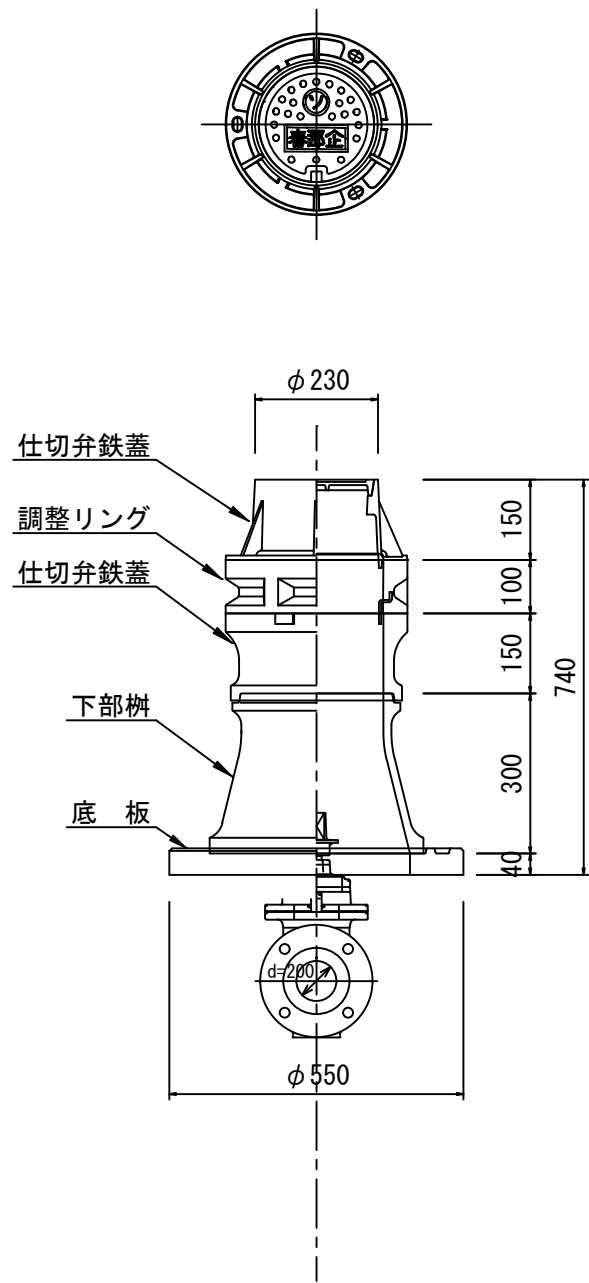

※仕切弁鉄蓋の施工（方向）は監督員の指示による。

土被りH=1000 バルブ口径φ 200  
組合せ高さ H740

注 記  
・管布設に先立ち、既設管の位置及び口径と布設位置の障害物(既存埋設管)の有無について調査すること。  
・管割寸法及び異形管の配管は、現場の状況により適切に変更する事。

| 設 計 図 |                     |      |   |     |
|-------|---------------------|------|---|-----|
| 工 事 名 | 山 田 配 水 管 布 設 工 事   |      |   |     |
| 図 面 名 | 土留標準断面図・弁室標準図・舗装復旧図 |      |   |     |
| 作成年月日 | 令和 7年 3月            |      |   |     |
| 縮 尺   | 図示                  | 図面番号 | 4 | ／ 8 |
| 会 社 名 |                     |      |   |     |
| 事業者名  | 春日那珂川水道企業団 施設課      |      |   |     |