


S=Free

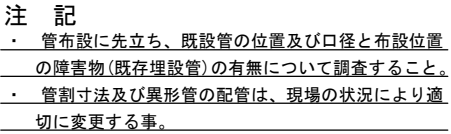

注 1) 単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。

2) T字管部は枝管側呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。  
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも1mとする。

3) 設計水圧は、静水圧と水撃圧を加えたものとする。

4) ポリエチレンスリーブ有りの場合の一体化長さである。

5) 管路土被りは1.0mとする。 ※( )内は土被り1.2m

設 計 図			
工事名	山田配水管布設工事		
図面名	本設配水管詳細図		
作成年月	令和 7年 3月		
縮 尺	Free	図面番号	2 / 8
会社名			
事業者名	春日那珂川水道企業団 施設課		