


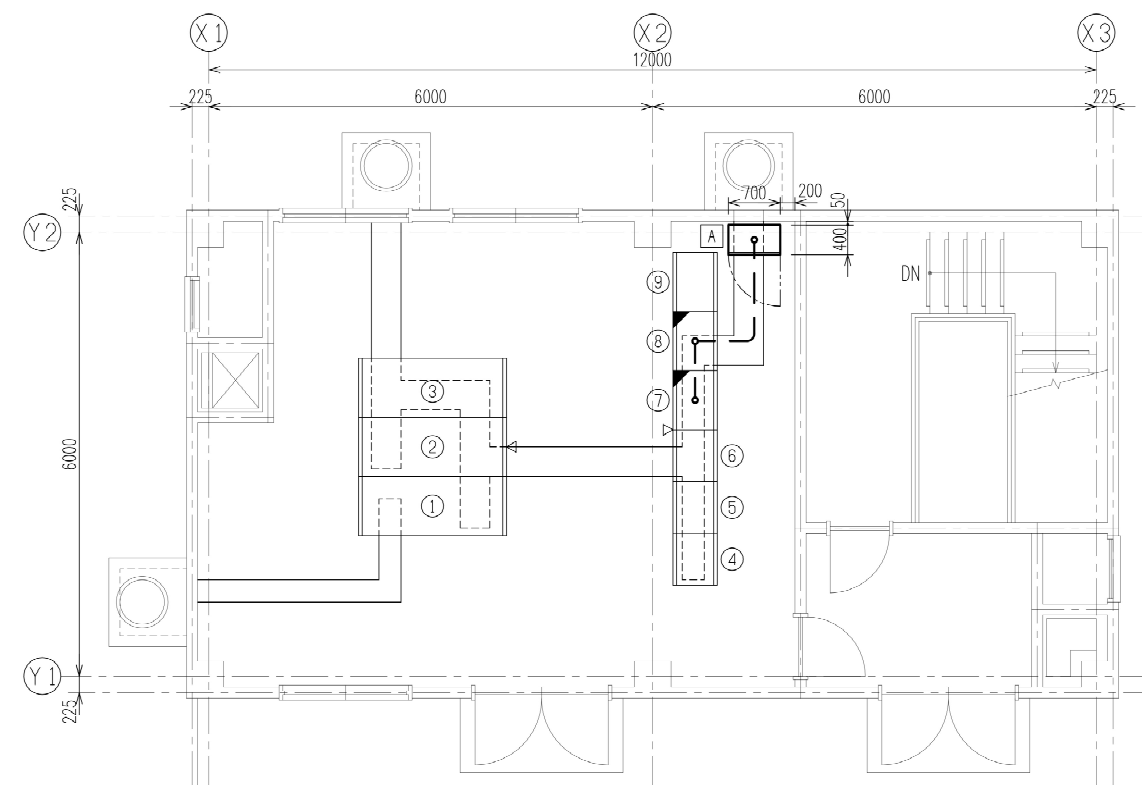

炭焼配水池電気室平面

番 号	記 号	名 称	備 考
①		高圧受電盤	既 設
②		動力変圧器盤	既 設
③		電灯変圧器盤	既 設
④		N ₀ . 3 送水ポンプ制御盤	既 設
⑤		N ₀ . 2 送水ポンプ制御盤	既 設
⑥		N ₀ . 1 送水ポンプ制御盤	既 設
⑦	KP, SM	変換器盤	機能増設
⑧	TM, SM	テレメータ盤	機能増設
⑨		テレメータ盤	既 設
A	TM, 4	炭酸配水池テレメータ盤(子局) 700W×1100H×400D 58kg	

注記


1.  は、今回工事を示します。
2.  は、機能増設機器を示します。
3.  は、既設機器を示します。
4. 後施工金属板アソカーボルトM12 (SUS)
の埋込長さは60mm以上とします。
5. 投込式水計は、図番970408-56B参照。

注記

1. 凡例

記 号	名 称	備 考
— — — —	埋設配管内配線	
— — — —	ビット内配線	
— — — —	露出配管内配線	

2. 電線管：屋內HIVE，屋外CP

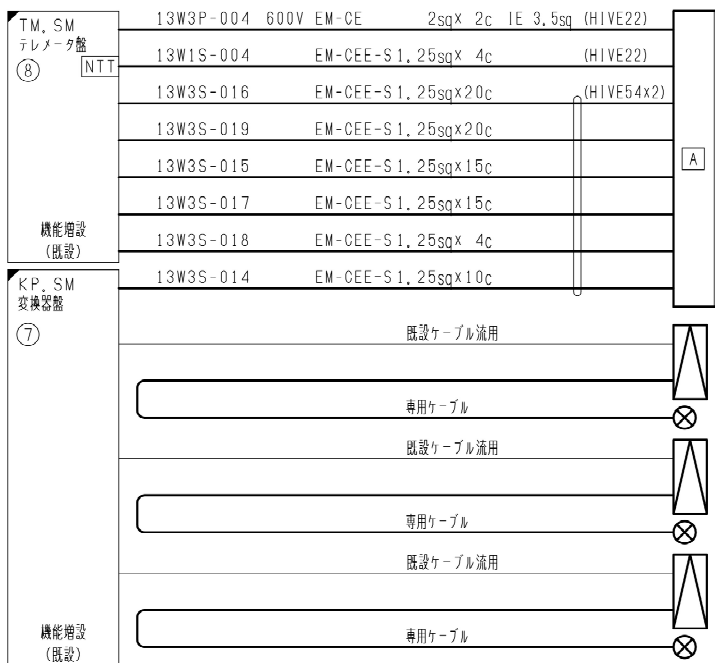

TM. 4
炭焼配水池テレメータ盤(子局)

K703L.T1
炭焼第1配水池水位投込式水位計中継箱


K703L.E1
炭焼第1配水池水位投込式水位計発信器

K704L, T1
炭焼第2-1号配水池水位投込式水位計中継箱

K704L, E1
炭焼第2-1号配水池水位投込式水位計発信器

K705L, T1
炭焼第2-2号配水池水位投込式水位計中継箱

K705L, E1
炭焼第2-2号配水池水位投込式水位計発信器

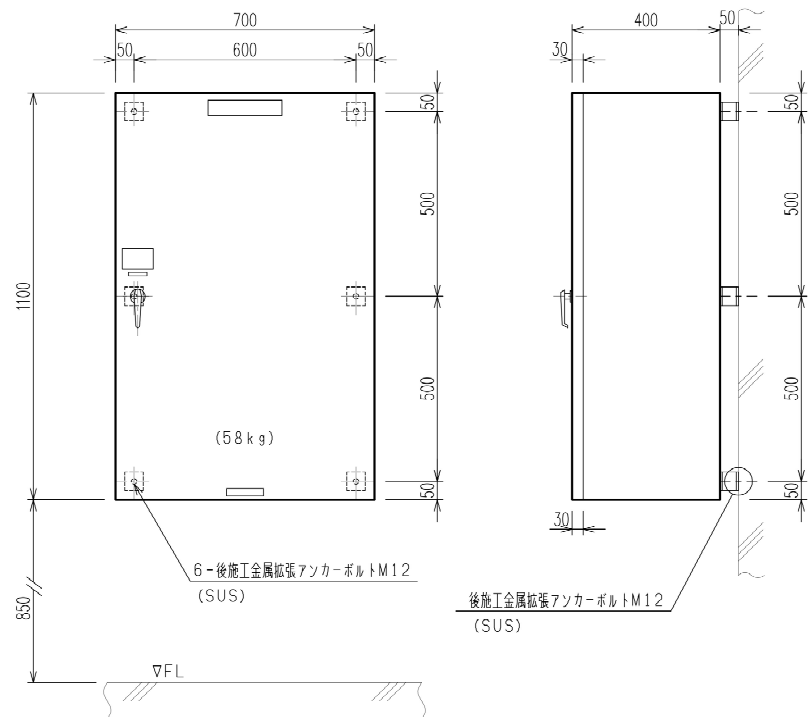

(T M. 4)
炭焼配水池テレメータ盤(子局)取付要領 S=1/10

未 歴		S=1/50	承認	担当	調査	審査	作成	東陽浄水場施設改良事業	
								場外施設配置配線図（炭焼配水池）	